





Dotyczy: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.”

DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie posiada ekspertyzy wytrzymałościowej konstrukcji dachu.
2. Kąt pochylenia dachu wynosi 20%, pokrycie z blachy trapezowej TR55x188 ułożonej na płatwiach drewnianych 5x7,5cm bez docieplenia, krokwie żelbetowe prefabrykowane EK-7120. Wymiar obu połaci dachu: 42,60m x 12,75m. Szerokość jednej połaci 5,88m.
3. Na połaci południowej moduły mają być ułożone zgodnie ze spadkiem dachu, na połaci północnej – konieczność zastosowania konstrukcji podnoszącej kąt posadowienia modułów, tak aby były skierowane do południa.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości inwerterów. Rozmieszczenie modułów na dwóch połaciach dachu.
5. Moc modułów może być większa, lecz nie może przekroczyć 40kW. Ilość zgodnie z projektem.
6. Zamawiający nie posiada projektu/dokumentacji powykonawczej dachu. Archiwalny projekt budowlany, dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. 7.30 – 15.30.
7. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
8. Konstrukcja wsporcza paneli „na blachę trapezową”
9. Panele należy ułożyć w konfiguracji poziomej.
10. Sprawdzenie nośności dachu i ewentualne wzmocnienie po stronie Wykonawcy. Dodatkowe obciążenie dachu od paneli bez podkonstrukcji wynosi około 11kg/m².
11. Dach był projektowany z dociepleniem wełną mineralną gr. 15cm i pokryciem 2x papą termozgrzewalną – co nie zostało wykonane.
12. Rysunki konstrukcji dachu poniżej.

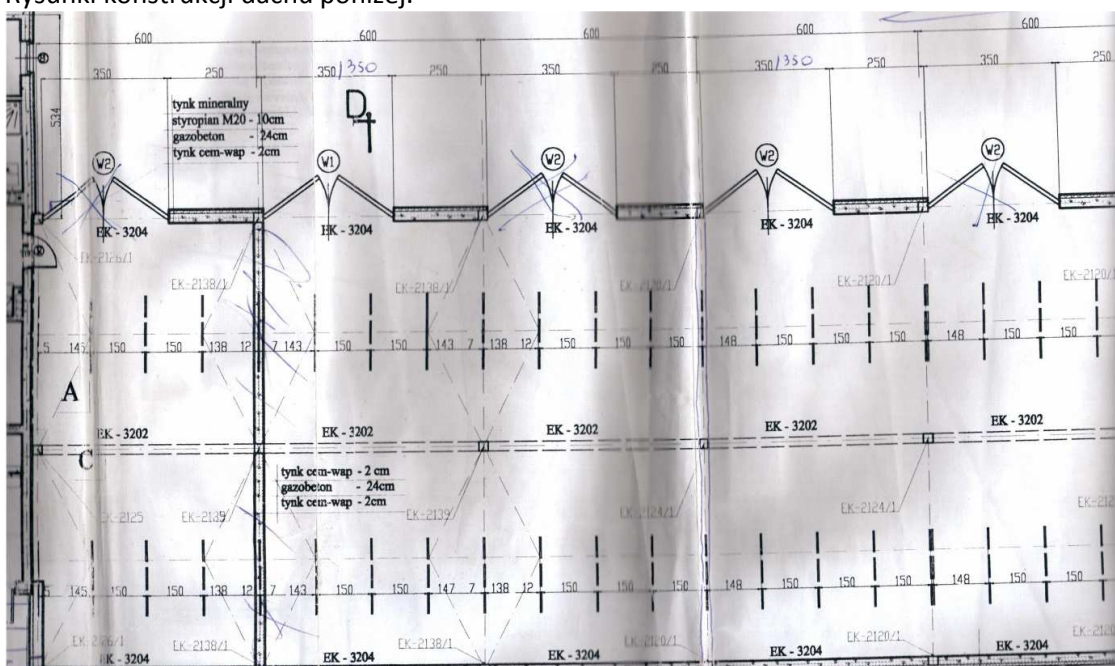

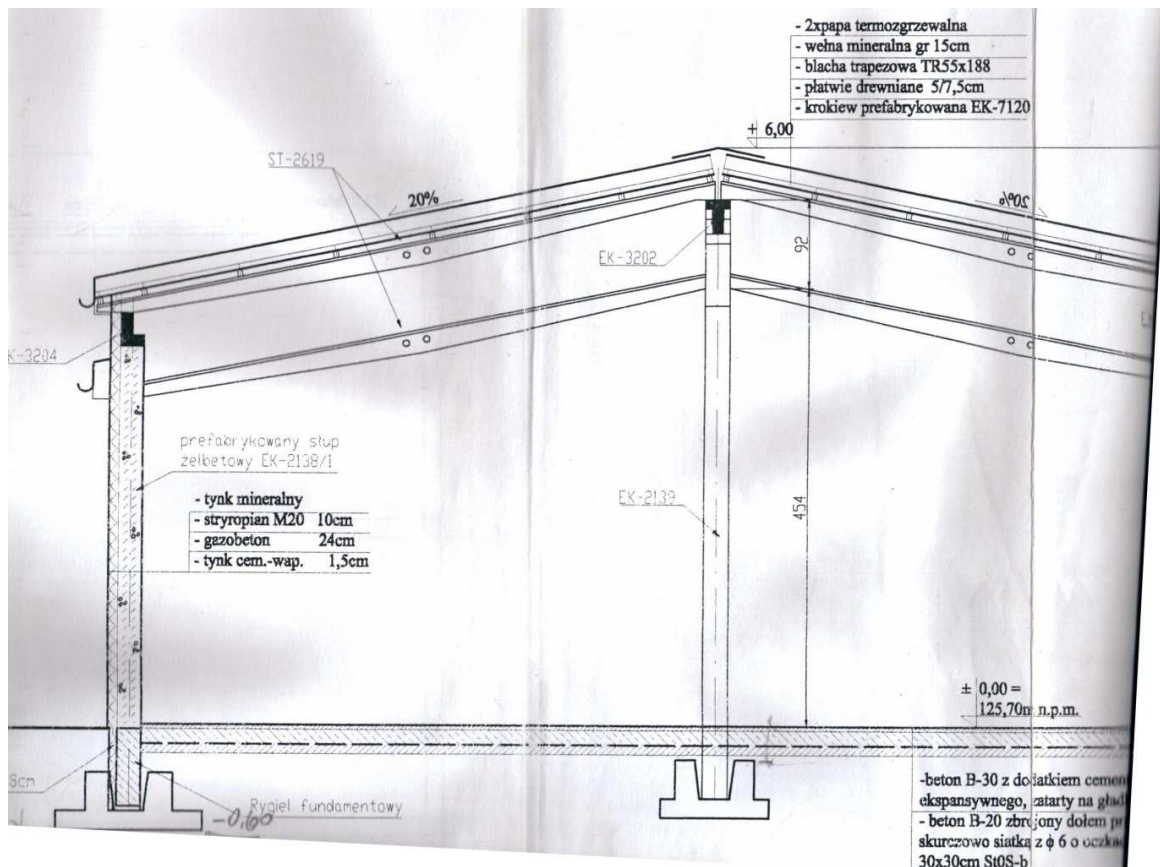

13. Należy wykonać uziemienie PV.
14. Istniejące przyłącze energetyczne do budynku ma moc 40 kW.
15. Miejsce montażu inwerterów – sąsiednia hala.
16. Szacunkowa odległość paneli od inwerterów – do 30m
17. Szacunkowa odległość inwerterów od rozdzielni – do 15m.
18. Wpięcie w rozdzielni głównej w sąsiedniej hali.
19. Koszt dostarczenia licznika po stronie Wykonawcy, dostawa Zakład Energetyczny.
20. Blokery nie są wymagane.

Powyższe informacje stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający